

ZONA DE ABASTECIMENTO DO CARVALHAL

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo decreto-Lei n.º 152/2017 de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).							2.º trimestre de 2023 01 de abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)	Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas	
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas		
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%	
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	100%	3	3	100%	
Desinfetante residual	mg/L	-	0,34	0,54	-	3	3	100%	
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	7,2	7,2	0	100%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	171	171	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	0	0	-	-	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C	N/mL	Sem alteração anormal	0	0	-	-	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	-	-	0	0	
Alumínio	ug/L	200	0	0	-	-	0	0	
Amónio	mg/L	0,5	0	0	-	-	0	0	
Antimónio	(1) ug/L	5	0	0	-	-	0	0	
Arsénio	(1) ug/L	10	0	0	-	-	0	0	
Boro	(1) mg/L	1	0	0	-	-	0	0	
Bromatos	(1) ug/L	10	0	0	-	-	0	0	
Cádmio	(1) ug/L	5	0	0	-	-	0	0	
Chumbo	ug/L	10	0	0	-	-	0	0	
Cianetos	(1) ug/L	50	0	0	-	-	0	0	
Cloretos	(1) mg/L	250	0	0	-	-	0	0	
Cobre	mg/L	2	0	0	-	-	0	0	
Crómio	ug/L	50	0	0	-	-	0	0	
Ferro	ug/L	200	0	0	-	-	0	0	
Fluoretos	(1) mg/L	1,5	0	0	-	-	0	0	
Manganês	ug/L	50	0	0	-	-	0	0	
Mercúrio	(1) ug/L	1	0	0	-	-	0	0	
Níquel	ug/L	20	0	0	-	-	0	0	
Nitratos	(1) mg/L	50	0	0	-	-	0	0	
Nitritos	mg/L	0,5	0	0	-	-	0	0	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	0	0	-	-	0	0	
Selénio	(1) ug/L	10	0	0	-	-	0	0	
Sódio	(1) mg/L	200	0	0	-	-	0	0	
Sulfatos	(1) mg/L	250	0	0	-	-	0	0	
Dureza total	mg/L	-	-	-	-	-	0	0	
Cálcio	mg/L	-	-	-	-	-	0	0	
Magnésio	mg/L	-	-	-	-	-	0	0	
Benzeno	(1) ug/L	1	0	0	-	-	0	0	
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0	0	-	-	0	0	
1,2 – dicloroetano	(1) ug/L	3	0	0	-	-	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	ug/L	0,10	0	0	-	-	0	0	
Benzo(b)fluoranteno	ug/L	-	-	-	-	-	0	0	
Benzo(k)fluoranteno	ug/L	-	-	-	-	-	0	0	
Benzo(ghi)perileno	ug/L	-	-	-	-	-	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	ug/L	-	-	-	-	-	0	0	
Tetracloroetano e tricloroetano (Soma)	(1) ug/L	10	0	0	-	-	0	0	
Tetracloroetano	(1) ug/L	-	-	-	-	-	0	0	
Tricloroetano	(1) ug/L	-	-	-	-	-	0	0	
Trihalometanos	ug/L	100	0	0	-	-	0	0	
Clorofórmio	ug/L	-	-	-	-	-	0	0	
Bromofórmio	ug/L	-	-	-	-	-	0	0	
Dibromoclorometano	ug/L	-	-	-	-	-	0	0	
Bromodiclorometano	ug/L	-	-	-	-	-	0	0	
Dose indicativa	(1) mSv	0,10	0	0	-	-	0	0	
Alfa total	(1) Bq/L	-	-	-	-	-	0	0	
Rádio 226	(1) Bq/L	-	-	-	-	-	0	0	
Radão	Bq/L	500	0	0	-	-	0	0	
Pesticidas totais	(1) ug/L	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Benfentazona	(1) ug/L	0,10	<0,014	<0,014	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos	(1) ug/L	0,10	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina	(1) ug/L	0,10	<0,014	<0,014	0	100%	1	1	100%
Dimetoato	(1) ug/L	0,10	<0,014	<0,014	0	100%	1	1	100%
Diurão	(1) ug/L	0,10	<0,014	<0,014	0	100%	1	1	100%
MCPA	(1) ug/L	0,10	<0,014	<0,014	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	(1) ug/L	0,10	<0,014	<0,014	0	100%	1	1	100%
Ometoato	(1) ug/L	0,10	<0,014	<0,014	0	100%	1	1	100%
Oxamil	(1) ug/L	0,10	<0,014	<0,014	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	(1) ug/L	0,10	<0,014	<0,014	0	100%	1	1	100%
Simazina	(1) ug/L	0,10	<0,014	<0,014	0	100%	1	1	100%
Desetilsimazina	(1) ug/L	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P	(1) ug/L	0,10	0	0	-	-	0	0	
Metribuzina	(1) ug/L	0,10	<0,014	<0,014	0	100%	1	1	100%




CARVALHAL

Dados trimestrais	Dados anuais
Número de análise agendadas	Número de análise realizadas
32	95
Número de incumprimentos	Taxa de análises realizadas
0	100,0%
Taxa de análises conformes	Taxa de análises conformes
100,0%	100,0%

UNIÕES DE FREGUESIA/ FREGUESIAS ABASTECIDAS

Freguesia Caxarias
Freguesia Urqueira
União de Freguesia Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais
União de Freguesia Rio de Couros e Casal dos Bernardos

CONCELHO DE OURÉM

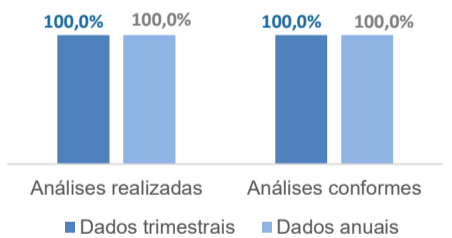

**ÁGUA DE OURÉM,
BOA PARA BEBER**

(1) Parâmetro conservativo

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre a estação de tratamento de água para consumo humano e as torneiras dos consumidores [Fonte: DL 152/2017 de 7 de dezembro]

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Os resultados obtidos da qualidade da água distribuída cumprem com as normas de qualidade fixadas na legislação, não se verificando a ocorrência de incumprimentos.