

ZONA DE ABASTECIMENTO DO CASAL RIBEIRO

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).						3.º trimestre de 2024 01 de julho a 30 setembro		
Parâmetro (unidades)	Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia Coli (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	-	0,43	0,55	-	-	3	3	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades de pH)	≥6,5 e ≤9,5	7,1	7,1	0	100%	1	1	100%
Condutividade (uS/cm)	2500	214	214	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/mL)	Sem alteração anormal	0	0	-	-	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 mL)	0					0	0	
Alumínio (ug/L)	200					0	0	
Amónio (mg/L)	0,5					0	0	
Antimónio (ug/L)	(1) 10					0	0	
Arsénio (ug/L)	(1) 10					0	0	
Boro (mg/L)	(1) 1,5					0	0	
Bromatos (ug/L)	(1) 10					0	0	
Cádmio (ug/L)	(1) 5					0	0	
Chumbo (ug/L)	10					0	0	
Cianetos (ug/L)	(1) 50					0	0	
Cloretos (mg/L)	(1) 250					0	0	
Cobre (mg/L)	2					0	0	
Crómio (ug/L)	50					0	0	
Ferro (ug/L)	200					0	0	
Fluoretos (mg/L)	(1) 1,5					0	0	
Manganês (ug/L)	50					0	0	
Mercurio (ug/L)	(1) 1					0	0	
Níquel (ug/L)	20					0	0	
Nitratos (mg/L)	(1) 50					0	0	
Nitritos (mg/L)	0,5					0	0	
Oxidabilidade (mgO ₂ /L)	5					0	0	
Selénio (ug/L)	(1) 20					0	0	
Sódio (mg/L)	(1) 200					0	0	
Sulfatos (mg/L)	(1) 250					0	0	
Dureza total (mgCaCO ₃ /L)	-				-	0	0	
Cálcio (mg/L)	-				-	0	0	
Magnésio (mg/L)	-				-	0	0	
Cloritos (mg/L)	0,70					0	0	
Cloratos (mg/L)	0,70					0	0	
Potássio (mg/L)	Sem alteração anormal				-	0	0	
Benzeno (ug/L)	(1) 1					0	0	
Benzo(a)pireno (ug/L)	0,01					0	0	
1,2 – dicloroetano (ug/L)	(1) 3					0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (ug/L)	0,10					0	0	
Benzo(b)fluoranteno (ug/L)	-				-	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (ug/L)	-				-	0	0	
Benzo(ghi) perileno (ug/L)	-				-	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L)	-				-	0	0	
Tetracloroetano e tricloroetano (ug/L)	(1) 10					0	0	
Tetracloroetano (ug/L)	(1) -				-	0	0	
Tricloroetano (ug/L)	(1) -				-	0	0	
Trihalometanos (ug/L)	100					0	0	
Clorofórmio (ug/L)	-				-	0	0	
Bromofórmio (ug/L)	-				-	0	0	
Dibromoclorometano (ug/L)	-				-	0	0	
Bromodichlorometano (ug/L)	-				-	0	0	
Dose indicativa (mSv)	(1) 0,10					0	0	
Alfa total (Bq/L)	(1) -				-	0	0	
Rádio 226 (Bq/L)	(1) -				-	0	0	
Radão (Bq/L)	500				-	0	0	
Pesticidas totais (ug/L)	(1) 0,50	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P (ug/L)	(1) 0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
M656PH051 (ug/L)	(1) 0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos (ug/L)	(1) 0,10					0	0	
Diurão (ug/L)	(1) 0,10					0	0	
Imidaclopride (ug/L)	(1) 0,10					0	0	
Dimetoato (ug/L)	(1) 0,10					0	0	
Ometoato (ug/L)	(1) 0,10					0	0	
Oxamil (ug/L)	(1) 0,10					0	0	
Bentazona (ug/L)	(1) 0,10					0	0	
Simazina (ug/L)	(1) 0,10					0	0	
Desetilsimazina (ug/L)	(1) 0,10					0	0	
MCPA (ug/L)	(1) 0,10					0	0	
Metribuzina (ug/L)	(1) 0,10					0	0	
Terbutilazina (ug/L)	(1) 0,10					0	0	
Desetilterbutilazina (ug/L)	(1) 0,10					0	0	
Glifosato (ug/L)	(1) 0,10					0	0	
AMPA (ug/L)	(1) 0,10					0	0	
Tebuconazol (ug/L)	(1) 0,10					0	0	

(1) Parâmetro conservativo

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Os resultados obtidos da qualidade da água distribuída cumprem com as normas de qualidade fixadas na legislação, não se verificando a ocorrência de incumprimentos.




Dados trimestrais	Dados anuais
Número de análise agendadas	
20	116
Número de análise realizadas	
20	116
Número de incumprimentos	
0	0
Taxa de análises realizadas	
100,0%	100,0%
Taxa de análises conformes	
100,0%	100,0%

FREGUESIAS ABASTECIDAS

Freguesia Caxarias
União de Freguesia Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais
União de Freguesia Rio de Couros e Casal dos Bernardos

CONCELHO DE OURÉM

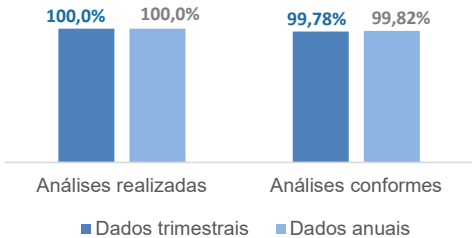

ÁGUA DE OURÉM,
BOA PARA BEBER