

# Transparência e qualidade ao seu alcance.

## A qualidade da sua água, a nossa prioridade.



### MAPA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO CONCELHO DE OURÉM

| ZONA DE ABASTECIMENTO DE FÁTIMA - CARIDADE                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                 |          |                            |                    |                                                      |            |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Freguesia de Atouguia<br>Freguesia Fátima<br>Freguesia Nossa Senhora da Piedade<br>Freguesia Nossa Senhora das Misericórdias<br>Freguesia Seíça                                                                                                                                             |                        |                 |          |                            |                    |                                                      |            |                         |
| Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). |                        |                 |          |                            |                    | 1.º trimestre de 2026<br>01 de janeiro a 31 de março |            |                         |
| Parâmetro (unidades)                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Paramétrico (VP) | Valores obtidos |          | N.º análises superiores VP | Cumprimento VP (%) | N.º análises                                         |            | Análises realizadas (%) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | Mínimo          | Máximo   |                            |                    | Agendadas                                            | Realizadas |                         |
| Escherichia Coli (N/100 mL)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                      | 0               | 0        | 0                          | 100%               | 15                                                   | 15         | 100%                    |
| Bactérias coliformes (N/100 mL)                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                      | 0               | 0        | 0                          | 100%               | 15                                                   | 15         | 100%                    |
| Desinfetante residual (mg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                | -                      | 0,27            | 0,68     | -                          | -                  | 15                                                   | 15         | 100%                    |
| Cheiro a 25°C (Fator de diluição)                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                      | <1              | <1       | 0                          | 100%               | 5                                                    | 5          | 100%                    |
| Sabor a 25°C (Fator de diluição)                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                      | <1              | <1       | 0                          | 100%               | 5                                                    | 5          | 100%                    |
| pH (Unidades de pH)                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥6,5 e ≤9,5            | 7,2             | 7,8      | 0                          | 100%               | 5                                                    | 5          | 100%                    |
| Condutividade (uS/cm)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2500                   | 107             | 267      | 0                          | 100%               | 5                                                    | 5          | 100%                    |
| Cor (mg/L PtCo)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20                     | <5,0            | <5,0     | 0                          | 100%               | 5                                                    | 5          | 100%                    |
| Turvação (UNT)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                      | <0,20           | 0,27     | 0                          | 100%               | 5                                                    | 5          | 100%                    |
| Enterococos (N/100 mL)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                      | 0               | 0        | 0                          | 100%               | 5                                                    | 5          | 100%                    |
| Número de colónias a 22 °C (N/mL)                                                                                                                                                                                                                                                           | Sem alteração anormal  | 0               | 0        | -                          | -                  | 5                                                    | 5          | 100%                    |
| Clostridium perfringens (N/100 mL)                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                      | 0               | 0        | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Alumínio (ug/L)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200                    | <20             | 40       | 0                          | 100%               | 5                                                    | 5          | 100%                    |
| Amónio (mg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,50                   | <0,050          | <0,050   | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Antimónio (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                     | 0,06            | 0,06     | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Arsénio (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                     | 0,25            | 0,25     | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Boro (mg/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,5                    | <0,10           | <0,10    | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Bromatos (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                     | <1,5            | <1,5     | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Cádmio (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                      | <1,0            | <1,0     | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Chumbo (ug/L)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                     | <3,0            | <3,0     | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Cianetos (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                              | 50                     | <1,0            | <1,0     | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Cloretos (mg/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                              | 250                    | 7,6             | 7,6      | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Cobre (mg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,0                    | <0,010          | <0,010   | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Crómio (ug/L)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50                     | <5,0            | <5,0     | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Ferro (ug/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200                    | <10             | <10      | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Fluoretos (mg/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,5                    | 0,028           | 0,028    | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Manganês (ug/L)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50                     | <10             | <10      | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Mercurio (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                      | <0,01           | <0,01    | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Níquel (ug/L)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20                     | <5,0            | <5,0     | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Nitratos (mg/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                              | 50                     | 2,2             | 2,2      | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Nitritos (mg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,5                    | 0,01            | 0,01     | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Oxidabilidade (mgO2/L)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                      | <1,0            | <1,0     | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Selénio (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               | 20                     | <0,5            | <0,5     | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Sódio (mg/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200                    | 5               | 5        | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Sulfatos (mg/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                              | 250                    | 10              | 10       | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Dureza total (mgCaCO3/L)                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                      | 39              | 39       | -                          | -                  | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Cálcio (mg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                      | 13              | 13       | -                          | -                  | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Magnésio (mg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                      | 1,4             | 1,4      | -                          | -                  | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Cloritos (mg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,70                   | <0,010          | <0,010   | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Cloratos (mg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,70                   | 0,015           | 0,015    | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Potássio (mg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sem alteração anormal  | 0,86            | 0,86     | -                          | -                  | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Benzeno (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                      | <0,3            | <0,3     | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Benzo(a)pireno (ug/L)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,01                   | <0,002          | <0,002   | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Bisfenol A (ug/L)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,5                    | <0,050          | <0,050   | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| 1,2 – dicloroetano (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,0                    | <0,3            | <0,3     | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (ug/L)                                                                                                                                                                                                                                              | 0,10                   | <0,005          | <0,005   | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Benzo(b)fluoranteno (ug/L)                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                      | <0,005          | <0,005   | -                          | -                  | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Benzo(k)fluoranteno (ug/L)                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                      | <0,002          | <0,002   | -                          | -                  | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Benzo(ghi) perileno (ug/L)                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                      | <0,004          | <0,004   | -                          | -                  | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L)                                                                                                                                                                                                                                                               | -                      | <0,004          | <0,004   | -                          | -                  | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Tetracloroetano e tricloroetano (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                       | 10                     | <3              | <3       | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Tetracloroetano (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                       | -                      | <3              | <3       | -                          | -                  | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Tricloroetano (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                         | -                      | <0,3            | <0,3     | -                          | -                  | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Trihalometanos (ug/L)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100                    | 25              | 25       | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Clorofórmio (ug/L)                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                      | 19              | 19       | -                          | -                  | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Bromofórmio (ug/L)                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                      | <3              | <3       | -                          | -                  | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Dibromoclorometano (ug/L)                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                      | <3              | <3       | -                          | -                  | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Bromodiclorometano (ug/L)                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                      | 6               | 6        | -                          | -                  | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Ácidos haloacéticos (ug/L)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60                     | 20              | 20       | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Ácido dicloroacético                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                      | 2               | 2        | -                          | -                  | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Ácido monocloraacético                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                      | <1              | <1       | -                          | -                  | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Ácido tricloroacético                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                      | 18              | 18       | -                          | -                  | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Ácido monobromoacético                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                      | <1              | <1       | -                          | -                  | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Ácido dibromoacético                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                      | <1              | <1       | -                          | -                  | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Dose indicativa (mSv) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,1                    | <0,1            | <0,1     | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Alfa total (Bq/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                            | -                      | -               | -        | -                          | -                  | 0                                                    | 0          | -                       |
| Rádio 226 (Bq/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | -                      | <0,01           | <0,01    | -                          | -                  | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Radão (Bq/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500                    | -               | -        | -                          | -                  | 0                                                    | 0          | -                       |
| Urânio (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                     | 0,02            | 0,02     | 0                          | -                  | 1                                                    | 1          | -                       |
| Soma Subst. perfluoroalquiladas (PFAS) (ug/L) <sup>(1) (2)</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 0,5                    | <0,00150        | <0,00150 | 0                          | 100%               | 21                                                   | 21         | 100%                    |
| Pesticidas totais (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,50                   | <0,030          | <0,030   | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Dimetenamida-P (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,10                   | -               | -        | -                          | -                  | 0                                                    | 0          | -                       |
| M656PH051 (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,10                   | -               | -        | -                          | -                  | 0                                                    | 0          | -                       |
| Clorpirifos (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,10                   | -               | -        | -                          | -                  | 0                                                    | 0          | -                       |
| Diurão (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,10                   | <0,030          | <0,030   | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Imidaclopride (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,10                   | <0,030          | <0,030   | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Dimetoato (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,10                   | <0,030          | <0,030   | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Ometoato (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,10                   | <0,030          | <0,030   | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Oxamil (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,10                   | -               | -        | -                          | -                  | 0                                                    | 0          | -                       |
| Bentazona (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,10                   | <0,030          | <0,030   | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Simazina (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,10                   | <0,030          | <0,030   | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Desetilsimazina (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,10                   | <0,030          | <0,030   | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| MCPA (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,10                   | <0,030          | <0,030   | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Metribuzina (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,10                   | <0,030          | <0,030   | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Terbutilazina (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,10                   | <0,030          | <0,030   | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Desetilterbutilazina (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,10                   | <0,030          | <0,030   | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Glifosato (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,10                   | <0,02           | <0,02    | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| AMPA (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,10                   | <0,02           | <0,02    | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |
| Tebuconazol (ug/L) <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,10                   | <0,030          | <0,030   | 0                          | 100%               | 1                                                    | 1          | 100%                    |




#### Resultados da Zona de Abastecimento

|                                 | Dados Trimestrais | Dados Anuais |
|---------------------------------|-------------------|--------------|
| Nº de análises previstas        | 181               | 181          |
| Nº de análises efetuadas        | 181               | 181          |
| % de análises efetuadas         | 100%              | 100%         |
| Nº análises em incumprimento VP | 0                 | 0            |
| % análises em cumprimento VP    | 100%              | 100%         |

#### Histórico de Resultados do Concelho

Análises em cumprimento com o valor paramétrico (%)

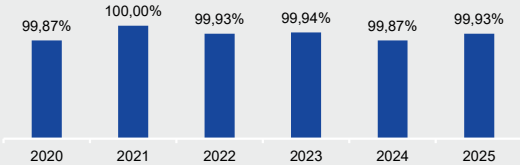

#### Informações

(1) Parâmetro conservativo analisado pela Águas de Ourém

(1) **Parâmetro conservativo** - Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

**VP - Valor paramétrico** - Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

(2) **Soma da Subst. perfluoroalquiladas (PFAS)** - Soma de 20 substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas consideradas preocupantes para a água destinada ao consumo humano. As substâncias pesquisadas estão de acordo com o definido no n.º 2 da parte B do anexo IV do DL 69/2023 de 21 de agosto.

#### Avaliação da Qualidade da Água

Os resultados obtidos da qualidade da água distribuída cumprem com as normas de qualidade fixadas na legislação, não se verificando a ocorrência de incumprimentos.

